

**Site :** Carrière de RUPT SUR MOSELLE  
**Granulats :** 0/20 C Alluvion/Roche  
**Pétrographie :** Granite  
**Elaboration :** Concassé secondaire

0/20 C Alluvion/Roche Carrière de RUPT SUR MOSELLE 14/01/2021

**Engagement fournisseur**  
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

0 20

Norme NF P 11-300


Catégorie D21

	0.08	0.5	1	2	4	5	10	16	20	22.4	31.5	40	LA	MDE	VBS
Etendue e															
V.S.S.+U															
V.S.S.	12.0			70.0					99.0				45.0	45.0	0.100
V.S.I.									84.0		98.0	100.0			
V.S.I.-U															

**Partie informative**  
Résultats de production

du 20/09/18 au 29/10/20

	0.08	0.5	1	2	4	5	10	16	20	22.4	31.5	40	LA	MDE	VBS
Maximum	5.8	11.8	20.0	28.6	37.8	41.8	63.2	82.2	95.5	100.0	100.0	100.0			0.053
X+1.25xEcart-type	5.7	12.0	19.1	26.8	36.0	41.2	64.3	82.4	96.1	99.7	100.0	100.0			0.050
Moyenne Xf	4.6	10.3	15.0	21.1	30.0	35.2	57.2	78.0	91.8	96.5	100.0	100.0	24.0	18.2	0.030
X-1.25xEcart-type	3.5	8.6	10.8	15.5	24.0	29.2	50.0	73.7	87.5	93.3	100.0	100.0			0.010
Minimum	3.6	8.7	11.4	16.5	24.6	28.6	49.4	74.0	86.1	93.2	100.0	100.0			0.017
Ecart-type	0.87	1.39	3.32	4.51	4.81	4.81	5.72	3.47	3.45	2.60	0.00	0.00			0.0160
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	4

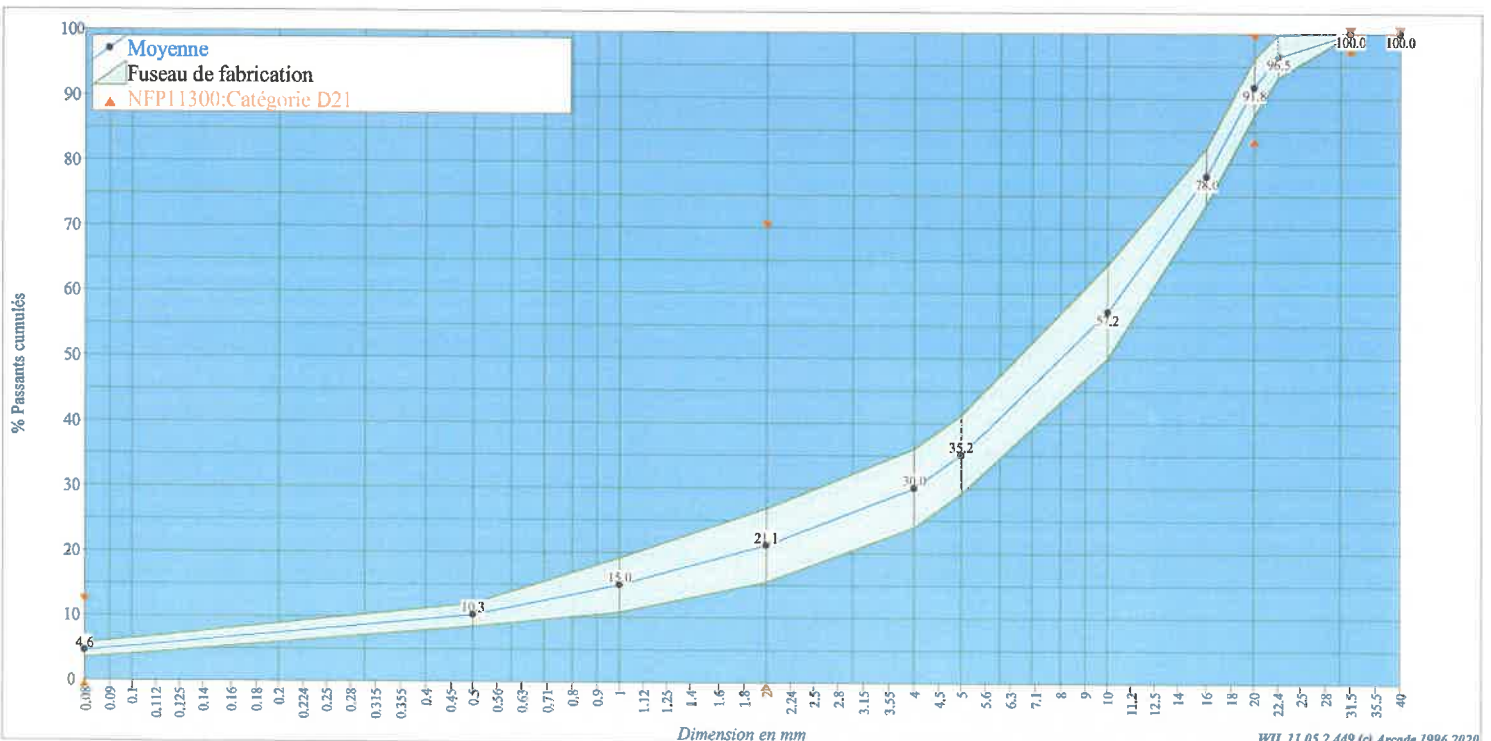

WIL 11.05.2.449 (c) Arcade 1996,2020

LABORATOIRE

**LABO ROUTE  
LORRAINE**

S.RAPIN - GERANT



ENTREPRISE