

Site : Carrière de RUPT SUR MOSELLE
Granulats : 4/16 C MIX 30
Péetrographie : Mixte Granite - Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé Criblé
Usage : Bétons hydrauliques

Engagement fournisseur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 16

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A


	0.063	2	4	8	16	22.4	31.5	FI	LA
Etendue e				35					
V.S.S.+U	1.8	6.0	20.0	66.0	100.0				
V.S.S.	1.5	5.0	15.0	60.0	99.0			20.0	30.0
V.S.I.			0.0	25.0	84.0	98.0	100.0		
V.S.I.-U			0.0	19.0	79.0	97.0			

Partie informative

Résultats de production

du 05/04/23 au 29/11/23

	0.063	2	4	8	16	22.4	31.5	FI	LA
Maximum	1.1	2.9	3.7	48.2	98.9	100.0	100.0	12.0	
Xf+1.25xEcart-types	0.7	1.6	3.1	43.0	99.1	100.0	100.0	11.6	
Moyenne Xf	0.3	0.8	1.9	33.5	94.9	100.0	100.0	9.1	23.7
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0.0	0.7	23.9	90.7	100.0	100.0	6.6	
Minimum	0.1	0.2	0.6	25.1	85.4	100.0	100.0	6.6	
Ecart-type	0.28	0.62	0.95	7.63	3.36	0.00	0.00	2.00	
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	6	1

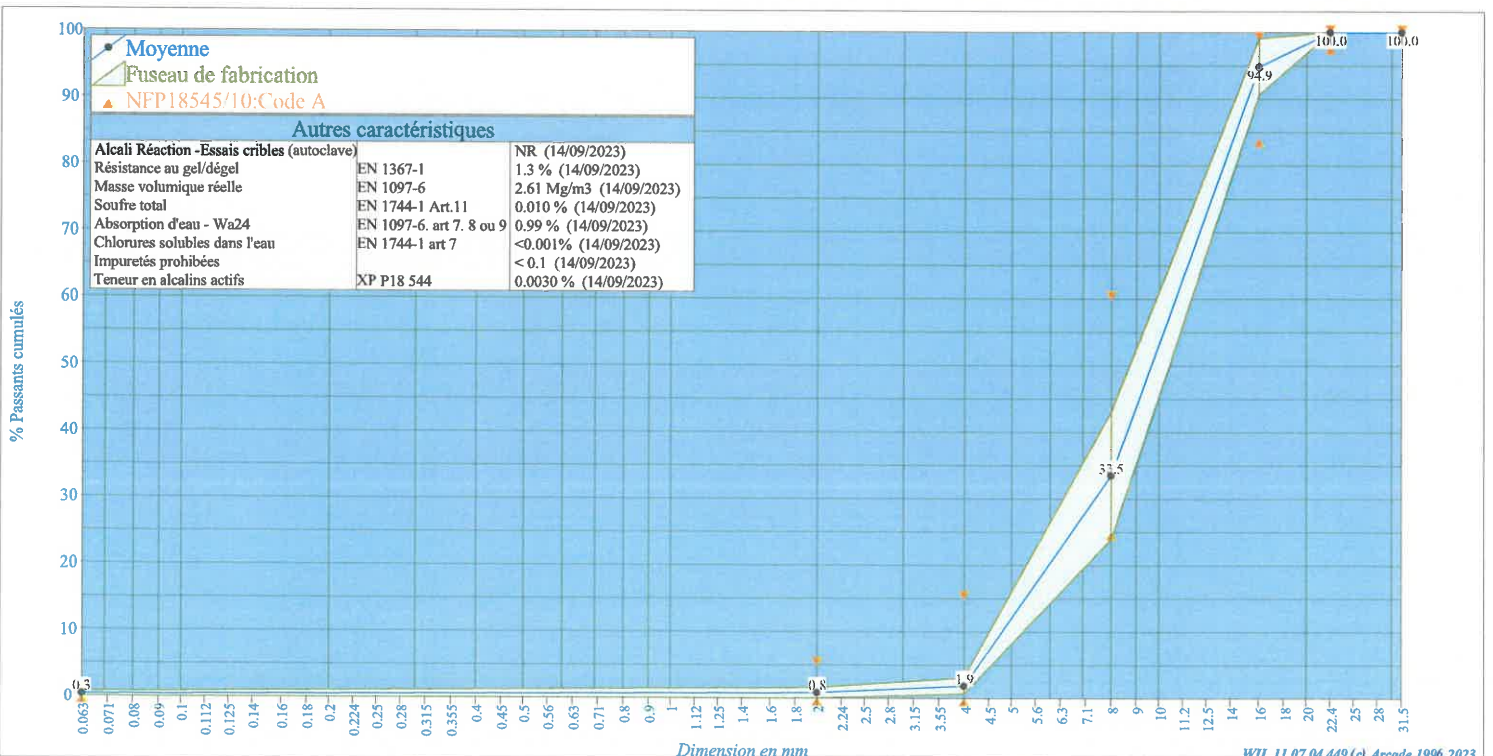

LABORATOIRE

S.RAPIN - GERANT

ENTREPRISE

**LABORROUTE
LORRAINE**

